
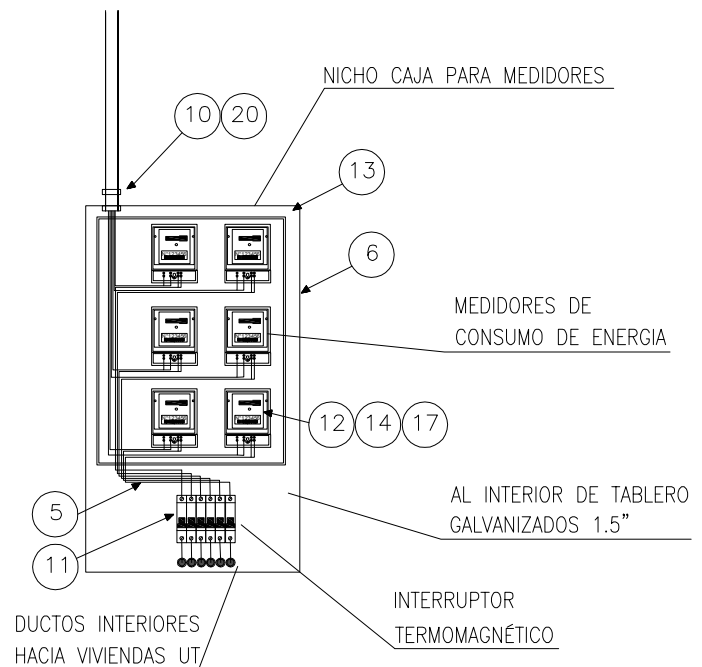


## DISPOSICIÓN GENERAL

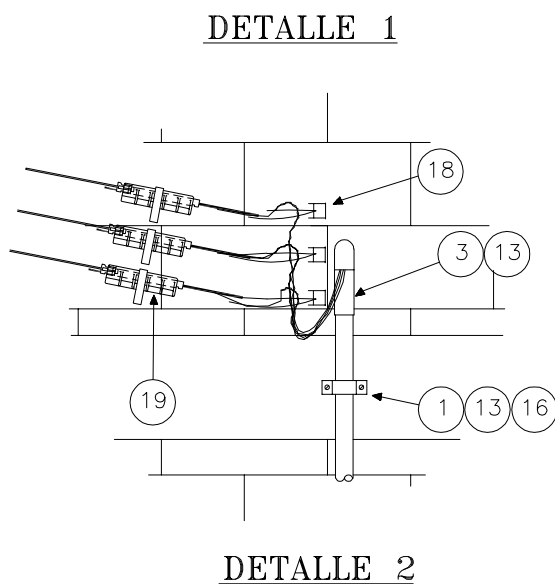


### NOTA

1. LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIDORES AL INTERIOR DE LOS GABINETES DEBERÁ CONTEMPLAR UN 15% DE ESPACIO DISPONIBLE PARA FUTUROS EMPALMES.


### DETALLE 3

CONTENEDOR DE PROTECCIÓN PARA CAJA CONCENTRADORA DE EMPALMES.

Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	1 de 2
<b>EAM-0002</b>		<b>DISPOSICIÓN DE EMPALMES EN VIVIENDAS SOCIALES</b>			 <b>EEPA</b> Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. <a href="http://www.eepa.cl">www.eepa.cl</a>
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				

## LISTA DE MATERIALES

Item	Código empresa	Descripción	Cantidad	U/M	Observación
1	AE1511003	Abrazadera RC 2 pulg. c/Perno y Tuerca	2	U	
2	AE1911948	Amarra plastica 200x3.6mm Negra	15	U	
3	AE2411077	Cabeza de servicio 2 PULG.	1	U	
4	AE1652906	Cable Cu concentrico 2x6 mm <sup>2</sup> 600 V	18	M	
5	AE1621083	Cable plano/tierra trifilar 2x6x1x2.5 mm2	2	M	
6	AE3622215	Caja Tortuga	1	U	SEGÚN CANTIDAD DE EQUIPOS DE MEDIDAS PROYECTADOS (4 - 5 - 6 - 7 - 8)
7	AE1421063	Cañería Ac.galv. ISO S/coplas 2" x 6 mts.	1	TIRA	
8	AE3111090	Cinta 3/4 x 9.2mts. Autofundente	1	U	
9	AE3111050	Cinta PVC 3M Super 33+	1	U	
10	AE1525063	Contratuerca Ac. Galv. de 2" 63 mm	1	U	
11	AE1039260	Interruptor aut 1x25A Curva D 230V 6KA	1	U	SEGÚN LA POTENCIA CONTRATADA
12	AE3511151	Medidor monofasico 10(50)A 220V	1	U	SEGÚN REQUERIMIENTO (ELECTRONICO O RFFC)
13	AE3621521	Perno Expansion de 1/2 x 7 c/tuerca y golilla	7	U	
14	AE3621711	Perno maquina ac. Zn 3/16x1/2" c/tuerca	4	U	
15	AE2422102	Silicona transparente	1	U	
16	AE2321630	Riel Ac. Cadm. 35x19x1000mm p/abrazadera	1	TIRA	
17	AE3915503	Sello sand/15 P Blanco num correl eepa	1	U	CANTIDAD (1 UNIDAD) POR CADA EQUIPO DE MEDIDA
18	AE2412707	Soporte remate ac. galv. 1 via p/aisl. mediano 57x54 mm	2	U	
19	AE2211131	Tensor acometida p/concentrico (cuerpo plastico)	2	U	
20	AE1524063	Boquillas de latón tipo ISO de 2" 63 mm	1	U	
21	AE2912102	Caja Reforzada 2.0mm cierre p/impacto	1	U	
22	AE2411465	Brazo t/escuadra p/caja blindada 1.3x1x400	1	U	
23	AE1711301	Conector Dentado p/cond. Preens 16-95/4-35mm <sup>2</sup>	4	U	
24	AE3621111	Perno Ac. Galv. 1/2" x 3" cab/tuer Hexag.	2	U	
25	AE3621123	Perno ac. galv. 1/2x9" cab/tuer. hexag.	2	U	
26	AE3611112	Golilla presión ac. galv p/perno 1/2"	4	U	
27	AE3611206	Golilla repart. ac. galv. 40x40x5 mm perno 1/2	2	U	

Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	2 de 2
EAM-0002		MONTAJE EQUIPO DE MEDIDA TIPO ITEMPERIE 12/23 kV		 Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. <a href="http://www.eepa.cl">www.eepa.cl</a>	
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				