




DISPOSICIÓN GENERAL

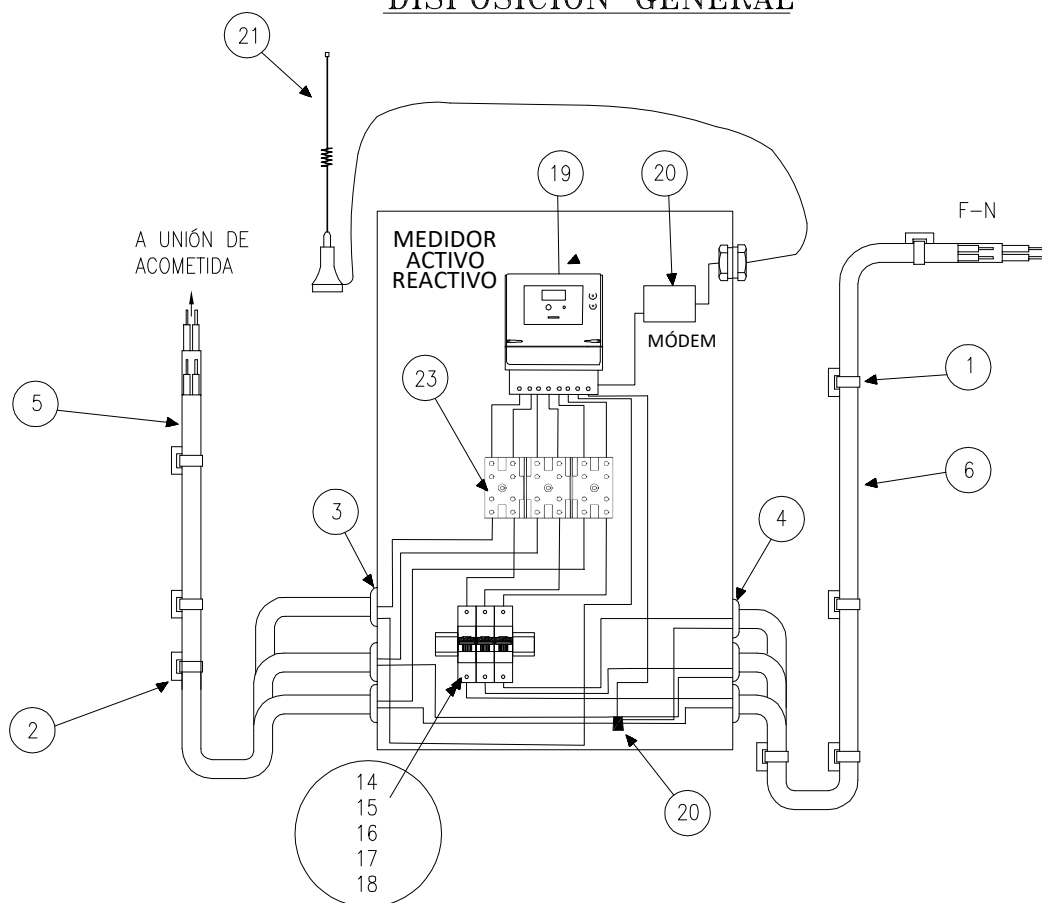

Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	1 de 2
EAT-0001		EMPALME TRIFÁSICO AR 18 / AR 27			 Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. www.eepa.cl
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				

LISTA DE MATERIALES

Item	Código Empresa	Descripción	Cantidad	U/M	Observación
1	AE1911950	Amarra plast. 200x2,6 mm negr.	30	u	
2	AE1911990	Base plastica negra	20	u	
3	AE2211180	Boquilla bakelita p/cond. concentrico	3	u	
4	AE2211190	Boquilla bakelita p/cond. plano 2x6+1x2.5MM2	3	u	
5	AE1652906	Cable Cu concentrico 2x6 mm ² 600 V	90	m	
6	AE1621083	Cable plano/tierra trifilar 2x6x1x2.5 mm2	5	m	
7	AE2912045	Caja de Empalme 3F EM - 1113 (EX -1110)	1	u	
8	AE2211240	Cancamo ac. galv. anclaje 7,94x110 mm	3	u	
9	AE3111090	Cinta 3/4 x 9.2mts. Autofundente	1	u	
10	AE3111050	Cinta PVC 3M Super 33+	1	u	
11	AE1711315	Conector dentado Bim. 10 a 95 mm2	3	u	
12	AE1711322	Conector dentado c/portafusible 25-95mm2 // 4-10mm2 Ref 580	3	u	
13	AE2211134	Fusible IFN 63 Amp	3	u	
14	AE1037316	Interrup. Aut. Curva D 3 x 15 A 10 KA Fijación Riel DIN	1	u	Según la potencia contratada
15	AE1031144	Interrup. Aut. Curva D 3 x 40 A 10 KA Fijación Riel DIN	1	u	
16	-	Interrup. Aut. Curva D 3 x 20 A 10 KA Fijación Riel DIN	1	u	
17	AE1036325	Interrup. Aut. Curva D 3 x 25 A 10 KA Fijación Riel DIN	1	u	
18	-	Interrup. Aut. Curva D 3 x 30 A 10 KA Fijación Riel DIN	1	u	
19	AE3511176	Medidor Trif Directo LANDYSGYR ZMG310 CR4	1	u	
20	AE3511385	Modem de comunicación 4G	1	u	
21	-	Antena de Comunicación	1	u	
22	AE3621712	Perno Maquina Ac. Zinc 3/16" x 1/2" c/tuerca	3	u	
23	AE2211030	Placa conex y prueba trif. hasta 100A(6x100)	1	u	
24	AE2421042	Pomo de Silicona Transparente	1	u	
25	AE2211081	Tapa acrilica p/block prueba 100A	1	u	
26	AE2441004	Tarugo plastico #10	19	u	
27	AE1913250	Tensor acometida p/concentrico (Mordaza)	6	u	
28	AE3631010	Tornillo cab./plana ac. cadm. 2" x 12	15	u	
29	AE3631011	Tornillo cab./redonda ac. CADM 4" X12 BWG	6	u	
30	AE3631008	Tornillo cab/plana Ac. Cadm. 1" x 10 BWG	15	u	

Actualización	Actualización	Revisión	Revisión	Fecha	Lámina
DS08 / 2019	reg.1022	go.1022	go.1122	Noviembre 2022	2 de 2
EAT-0001		EMPALME TRIFÁSICO AR 18 / AR 27		 EEPA Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. www.eepa.cl	
Edición	Revisión				
Noviembre 2022	05				